


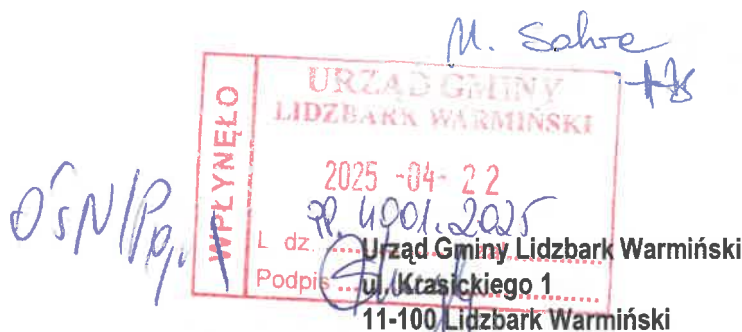

EOP/KW/6/2025/04/015994
Olsztyn, 14 kwietnia 2025 r.

Znak: EOP/KP/6/2025/04/017449

Dot. Zawiadomienia w sprawie przestąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lidzbark Warmiński na podstawie Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński nr VII/39/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zawiadomienie, znak OŚN.6720.1.2025 z dnia 03.04.2025 roku (data wpływu do Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie z dnia 07.04.2025 roku) dotyczące przestąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lidzbark Warmiński na podstawie Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński nr VII/39/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wnioskujemy o uwzględnienie w planie ogólnym poniższych zapisów w zakresie Elektroenergetyki:

1. Gmina Lidzbark Warmiński zasilana jest ze stacji 110/15 kV GPZ Lidzbark Warmiński, GPZ Bartoszyce oraz GPZ Orneta liniami średniego napięcia SN 15 kV i następnie za pośrednictwem słupowych i wewnątrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV liniami niskiego napięcia nn 0,4 kV.
2. Przez teren gminy przebiegają: napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne SN 15kV i nn 0,4 kV oraz napowietrzne linie WN 110kV relacji GPZ Olsztyn Mątki – GPZ Lidzbark Warmiński, GPZ Górowo Iławieckie – GPZ Lidzbark Warmiński, GPZ Bartoszyce - GPZ Lidzbark Warmiński. Na terenie gminy zlokalizowane są słupowe i wewnątrzowe stacje transformatorowe 15/0,4kV.
3. Wzdłuż osi linii napowietrznej WN 110 kV oraz osi linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV należy uwzględnić obustronne pasy ochrony funkcyjnej, w których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy ochrony funkcyjnej w poziomie nie mniejsze niż:
 - 18,5 m po każdej ze stron od osi planowanej linii napowietrznej WN 110 kV,
 - 7 m po każdej ze stron od osi linii napowietrznych SN 15 kV,
 - 3,5 m po każdej ze stron od osi linii napowietrznych nn 0,4 kV,
 - 1 m po każdej ze stron od osi linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV.
5. W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, warunki techniczne ich przebudowy zostaną określone po wystąpieniu Wnioskodawcy do Energa – Operator S.A. Oddział w Olsztynie z wnioskiem o określenie warunków przebudowy kolizji. Koszty przebudowy ponosi Wnioskodawca wprowadzający zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

T +48 89 612 15 00

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
olsztyn@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



6. W celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej na potrzeby nowych odbiorców niezbędna będzie budowa nowych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowa nowych węzłów SN15kV, stacji elektroenergetycznych SN/nn 15/0,4 kV oraz budowa powiązań funkcjonalnych z istniejącymi i projektowanymi liniami SN 15 kV i nn 0,4 kV.

Zapisy Planu Ogólnego powinny zabezpieczać możliwość budowy, rozbudowy oraz przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych na całym obszarze objętym opracowaniem.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę.

Z poważaniem

Kierownik
Biura Materiałów Siedzibowego
PROCUREMENT

Tomasz Gniadek

Sprawę prowadzi:

Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
Wydział Przyłączeń i Rozwoju
Jakub Mania
jakub.mania@energa-operator.pl
tel. (89) 612 18 00

